

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL 2026–2027 METŲ ŠILDYMO SEZONO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ
GRAFIKŲ PATVIRTINIMO**

2026 m. rugsėjo 9 d. Nr. IV-30 (1.12)
Šilalė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 129.14 punkto nuostatomis, Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus pareiginiiais nuostatais, patvirtintais Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮV-1036 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Šilalės rajono savivaldybės Mero 2026 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. T16-445 (2.17 Mr) „Dėl šilumnešio parametrų grafikų derinimo“:

1. N u r o d a u nuo 2026-2027 m. šildymo sezono pradžios Šilalės, Kvėdarnos, Pajūrio, Kaltinėnų, Žadeikių, Šiauduvos, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos šilumos vartotojams centralizuotą šilumą tiekti laikantis katilinėse nustatytų tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikų (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Bendrovės meistrus Remigijų Merkelį ir Arūną Pudžiamį užtikrinti šilumos ir šilumnešio tiekimo - vartojimo režimą šilumos šaltiniuose ir su šilumnešių parametrų grafikais supažindinti katilų operatorius-šaltkalvius.

3. S k i r i u šio įsakymo vykdymo kontrolę meistrui Remigijui Merkeliui.

4. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Bendrovės direktoriaus 2025 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. IV-46 (1.12) „Dėl 2025-2026 metų šilumnešio parametrų grafikų patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Telšių darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos (Respublikos g. 32, 87333 Telšiai).

Direktorius
Aušra

Ernestas


SUDERINTA
Šilalės rajono savivaldybės
Meras
Tadas Barikius
2026-09-08

2026–2027 m. šildymo sezono šilumnešio parametrų grafikas (95/57)
katilinė Nr.1, adresu Pilies g. 1, Vingininkų k.; katilinė Nr. 3, adresu Miškelio g. 3, Kvėdarna ($T_{\text{vidaus patalpų}} = 18^{\circ}\text{C}$)

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra	
	T_1 $^{\circ}\text{C}$ Nr.1, Nr. 3	T_2 $^{\circ}\text{C}$ Nr.1, Nr.3
10	65,0	43,0
9	65,0	43,0
8	65,0	43,0
7	65,0	43,0
6	65,0	43,0
5	65,0	43,0
4	65,0	43,0
3	65,0	43,0
2	65,0	43,0
1	65,0	43,0
0	65,0	43,0
-1	66,4	43,6
-2	67,7	44,2
-3	69,1	44,8
-4	70,5	45,4
-5	71,8	46,0
-6	73,2	46,6
-7	74,5	47,2
-8	75,9	47,8
-9	77,3	48,4
-10	78,6	49,0
-11	80,0	49,6
-12	81,4	50,2
-13	82,7	50,8
-14	84,1	51,4
-15	85,5	52,0
-16	87,2	52,6
-17	89,2	53,2
-18	90,9	54,4
-19	92,3	55,0
-20	93,6	56,2
-21	95,0	57,2

Vartotojams tiekama šilumnešio temperatūros nukrypimai nuo grafiko leistini $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Skačiuotina patalpų temperatūra 18°C

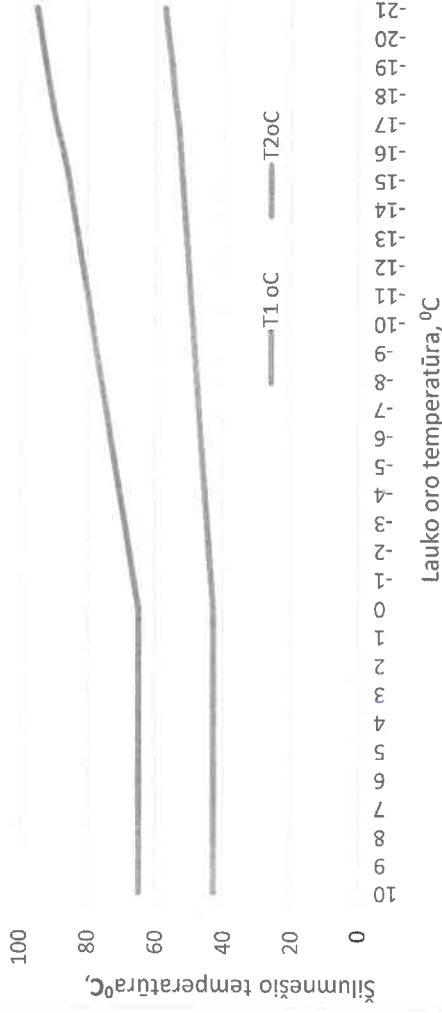

Šilumnešio parametrų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras. Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu katilinių vartotojams vykdomas pagal $95-50^{\circ}\text{C}$ šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skačiuojamoji patalpų oro temperatūra tpat = $+18^{\circ}\text{C}$.

Skačiuojamoji lauko oro temperatūra tlauko = -21°C .

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Grąžinamo šilumnešio momentinė temperatūra gali viršyti nustatytą grafiką ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Vasaros laikotarpiu karštam vandeniui gaminti/ruošti ir šildymo sezono pereinamuoju laikotarpiu (pavasaris/ruduo) tiekiamo šilumnešio temperatūra gali būti mažinama iki 65°C , tiekimo šilumnešio grįžtama temperatūra turi būti išlaikoma $\leq 42^{\circ}\text{C}$.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų nukrypimus nuo šio grafiko įvykius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų-buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neįsilaikant projekcinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Paruošė:

Meistras

Remigijus Merkelis

SUDERINTA
Šilalės rajono savivaldybės
Merai
Tadas Barikis
2026-08-09

TVIRTINU
UAB „Šilalės šilumos tinklai“
direktorius
Ernestas Aušra
2026-09-09


2026-2027 m. šildymo sezono šilumnešio parametų grafikas (95/57)

katininė Nr. 4, adresu Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūris; katininė Nr. 5, adresu Varnių g. 22, Katinėnai; katininė Nr. 6, adresu Varnių g. 10A, Laukuva; katininė Nr. 7, adresu Šventupio g. 3, Šiauduva; katininė Nr. 8, adresu Šilalės g. 37, Kvėdarna; katininė Nr. 9, adresu Šaukliskės g. 15, Žadeikiai; katininė Nr. 10, adresu Varnių g. 19, Katinėnai ($T_{\text{vidaus patalpų}} = 18^{\circ}\text{C}$)

Vartotojams tiekiamas šilumnešio temperatūros nukrypimai nuo grafiko leistini $\pm 5^{\circ}\text{C}$

Lauko oro temperatūra $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra	
	T_1 $^{\circ}\text{C}$ Nr.1, Nr. 3	T_2 $^{\circ}\text{C}$ Nr.1, Nr.3
10	35	31
9	35	31
8	35	31
7	36	31
6	36	32
5	36	32
4	38	34
3	40	36
2	42	38
1	44	38
0	46	40
-1	48	42
-2	49	42
-3	50	42
-4	52	44
-5	52	44
-6	54	46
-7	56	48
-8	58	50
-9	60	52
-10	61	52
-11	62	53
-12	63	54
-13	64	55
-14	65	56
-15	67	56
-16	68	56
-17	69	56
-18	70	56
-19	70	56
-20	70	56

Skačiuotina patalpų temperatūra 18°C

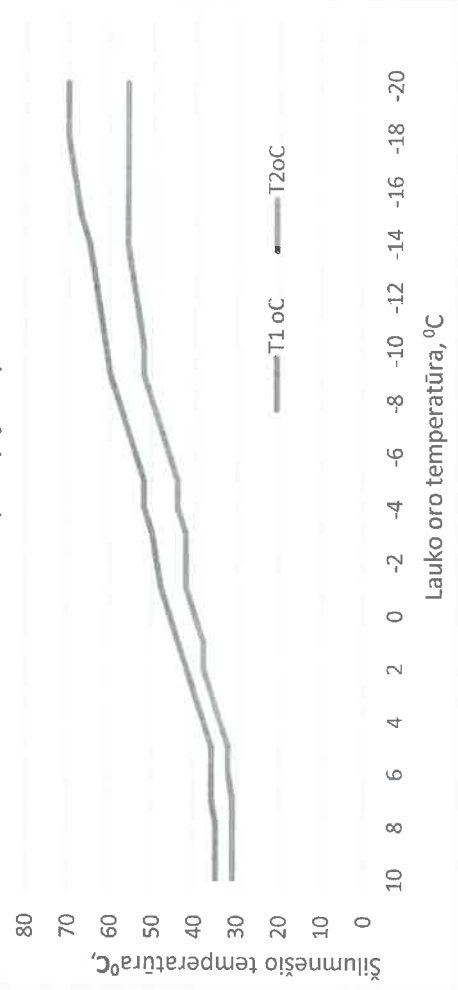

Šilumnešio parametų grafikas parengtas pagal realų pastatų šilumos vartojimo režimą ir skaičiuojamąsias patalpų bei oro temperatūras. Šilumos tiekimas 2026-2027 metų šildymo sezono metu katilinių vartotojams vykdomas pagal $95-50^{\circ}\text{C}$ šilumos tiekimo grafiką (iš šildymo katilinės).

Skačiuojamoji patalpų oro temperatūra $t_{\text{pat}} = +18^{\circ}\text{C}$.

Skačiuojamoji lauko oro temperatūra $t_{\text{lauko}} = -20^{\circ}\text{C}$.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai kontroliniame taške nuo grafiko: $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Grąžinamo šilumnešio momentinė temperatūra gali viršyti nustatytą grafiką ne daugiau kaip 3 %, temperatūros sumažėjimas lyginant su grafiku neribojamas.

Vasaros laikotarpiu karštam vandeniui gaminti/ruošti ir šildymo sezono pereinamuoju laikotarpiu (pavasaris/ruduo) tiekiamo šilumnešio temperatūra gali būti mažinama iki 65°C , tiekimo šilumnešio grįžtama temperatūra turi būti išlaikoma $\leq 42^{\circ}\text{C}$.

Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametų nukrypimus nuo šio grafiko įvykusius dėl pastato savininko, valdytojo, daugiabučių namų administratoriaus arba butų ir kitų patalpų savininkų-buitinių šilumos vartotojų, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų ir/ar neįsilaikant projekcinio srauto bei patalpų temperatūros normų.

Paruošė:

Meistras

Remigijus Merkelis